




Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev.
C16	2016-02-29	1/1	FOAMCOAT HS	M.S	

Bilaga C16: Principskiss EI 120 - Brandtätning av plaströr med **KBS FOAMCOAT HS!**

KBS FOAMCOAT HS! är ett värmesvällande brandkitt avsett för brandtätning av genomföringar med plaströr och elkablar.

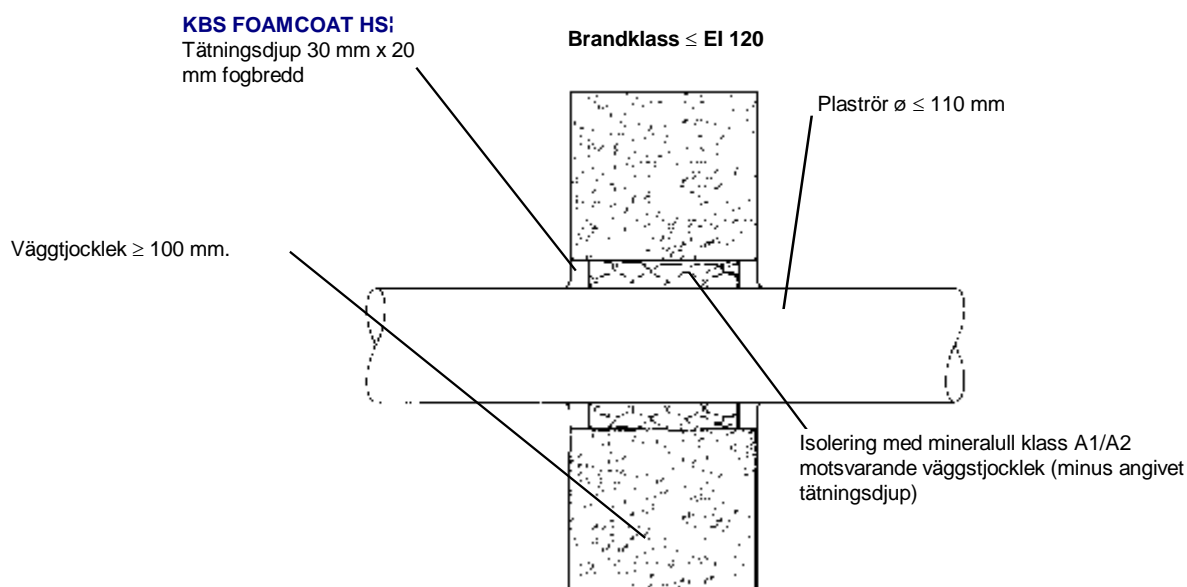

Arbetsanvisning:

1. Den brandavgränsande konstruktionens tjocklek skall minst vara 150 mm.
2. Fyll först utrymmet runt röret med lös obrännbar mineralull (Euroklass A1 eller A2).
3. Spara minst ca 30 mm på bägge sidor och fyll med **KBS FOAMCOAT HS!** .
4. Tätningsspalten mellan rör och brandavgränsande konstruktion bör ej överstiga 20 mm.

(Se även lösningar med **KBS PIPESEAL EU!** och **KBS PIPESEAL M!**

Internref # : 1435 / 1407

Postadress
Postal address

KBS BRANDSKYDD AB
Nääs Fabriker 5016
SE 448 51 TOLLERED
Sweden

Telefon
Telephone

Nat 031-7851890
Int +46 31 7851890

Telefax
Telefax

Nat 031-7851891
Int +46 31 7851891

E-post
E-mail

info@kbs.se
www.kbs.se

Org.nr/.
Reg. number VAT

556343-3498
SE 556343349801

® Reg. Trademark. 1983