




Bilaga	Datum	Sida	Produkt	Utfärdad av	Rev.
F16	2016-02-29	1/1	FOAMCOAT HS	M.S	-

Bilaga F16: Principskiss - Brandtätning elkablar med **KBS FOAMCOAT HS**

KBS FOAMCOAT HS är ett värmesvällande brandkitt avsett för brandtätning av genomföringar med plaströr och elkablar.

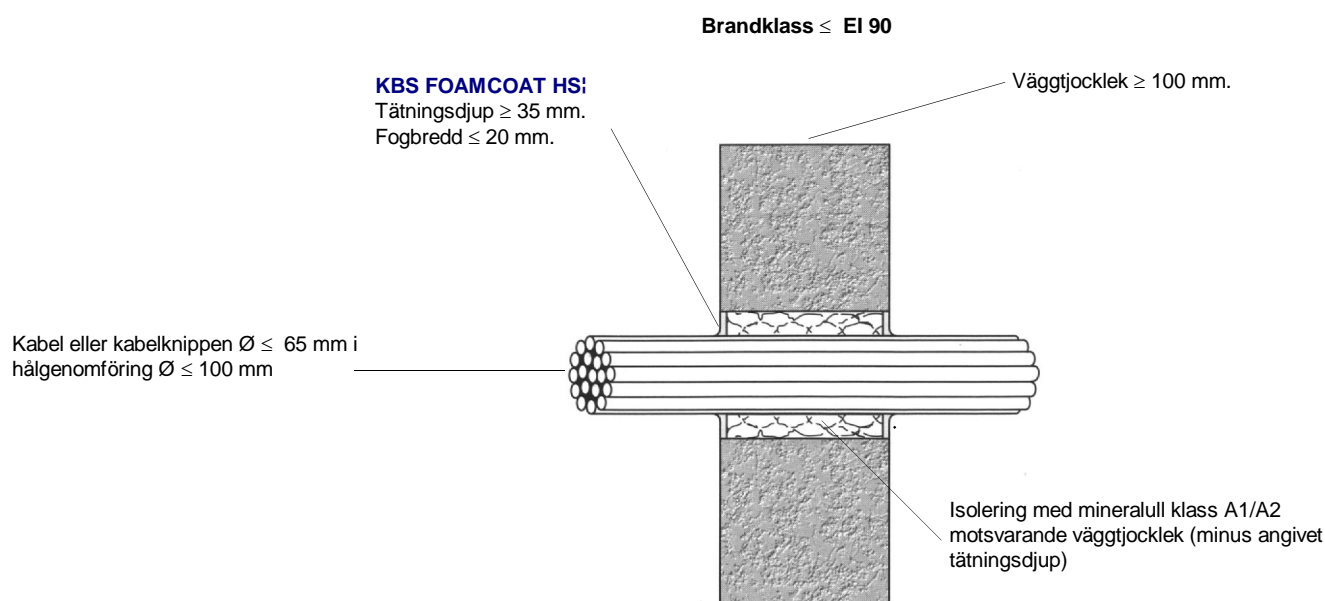

Arbetsanvisning:

1. Den brandavgränsande konstruktionens tjocklek skall minst vara 100 mm.
2. Fyll först utrymmet runt kabel/kablar med lös obrännbar mineralull (Euroklass A1 eller A2).
3. Spara minst ca 35 mm på bägge sidor och fyll med **KBS FOAMCOAT HS**.
4. Tätningsspalten mellan kabel/kablar och brandavgränsande konstruktion bör ej överstiga 20 mm.

Fler lösningar kan laddas ner från: www.brandkitt.nu

Internref # : 1106 / 1208

Postadress
Postal address

KBS BRANDSKYDD AB
Nääs Fabriker 5016
SE 448 51 TOLLERED
Sweden

Telefon
Telephone

Nat 031-7851890
Int +46 31 7851890

Telefax
Telefax

Nat 031-7851891
Int +46 31 7851891

E-post
E-mail

info@kbs.se
www.kbs.se

Org.nr/
Reg. number VAT

556343-3498
SE 556343349801

® Reg. Trademark. 1983